


Спецификация материалов.
 Песок не менее 4 куб.м
 Вода для заполнения и проливки септика не менее 2.2 куб.м

Вход – врезается на объекте, для подводящей трубопроводной трассы (труба 110мм)
 Выход – врезается на объекте, для отводящей п труба либо 32мм, либо 110мм

Габаритные размеры Котлована- Септика
 Длина – 1680мм
 Ширина – 1680мм
 Высота – 1808мм

Условные обозначения
 ПК – Первичный отстойник
 АЗ – Аэротенк
 ВО – Вторичный отстойник
 НО – Насосный отсек

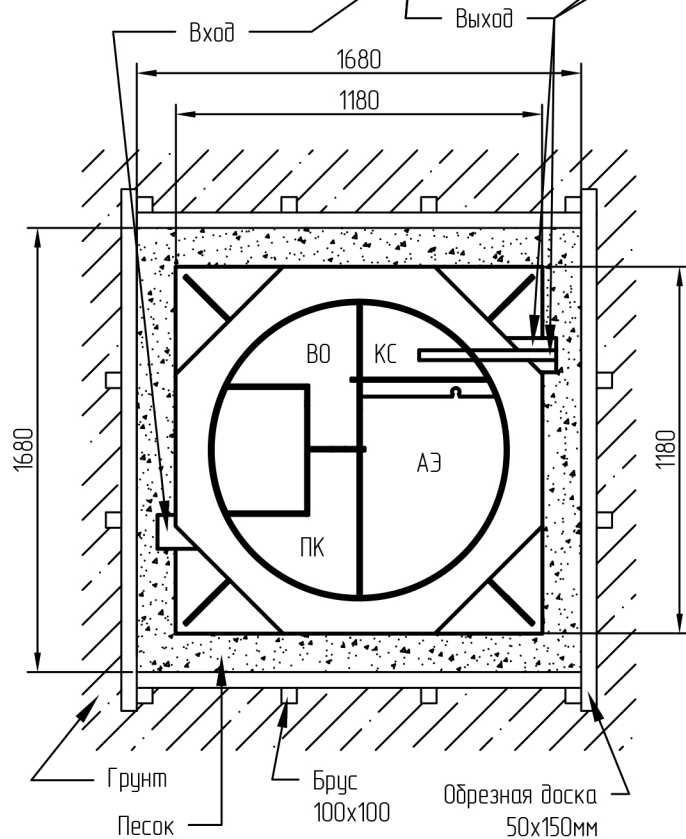

- Строительные и монтажные работы необходимо производить согласно правилам СП 48.13330.2011 Организация строительства
- Установка монтируется под землю, минимальное расстояние от края горловины (без крышки) должно составлять не менее 150 мм до уровня земли.
- Монтаж септика должен происходить на песчаную подушку высотой 100 мм, которая должны быть выровнена на дне котлована.
- Септик утепляется по верхней части корпуса, толщина утеплителя не менее 30 мм.
- Септик отсыпается послойно (300 мм) песком, с одновременной заливкой водой и послойной проливкой без образования суспензии, с целью выравнивания внутреннего и наружного давления.
- В случае пльвуна, грунта типа торф – септик отсыпается послойно (300 мм) пескоцементной смесью в соотношении 5к1 (5 частей песка на 1 часть цемента), с одновременной заливкой водой, с целью выравнивания внутреннего и наружного давления.
- При определении нулевой отметки земли, обязательно учитывать будущие изменения на участке (ландшафтные работы, повышение уровня земли, выравнивание)

Инв. № подл. Подпись и дата
 Взам. инв. № Инв. № дубл. Подпись и дата
 Инв. № подл. Подпись и дата

Заудер 3

			Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата	1:20
Разраб.					
Пров.					
Т. контр.					Лист
Н. контр.					Листов 1
Утв.					

Схема монтажа